

Nr OT	-	Fecha Informe	14/09/2026
Cliente	Raizen		
Modelo	Kubota	Componentes	Genset
Atención	Jorge Otero	Serie	-
Serie Componente	-	Teléfono	-
Equipo nº / Nombre de la embarcación	Equipo N°1	Horas componente	2596
Trabajo	Chequeo general.	Fecha intervención	14/09/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

El cliente solicita asistencia para realizar un chequeo general del equipo.

Comentarios del proceso de reparación

Se comenzó por el chequeo de los fluidos del equipo, encontrando el aceite y refrigerante de motor a nivel. Luego, se procedió por realizar la medición de la batería del equipo, la cual contaba con tan solo 4,0VDC, por lo que fue necesario colocar una batería nueva para realizar las pruebas del equipo.

Se realizó la puesta en marcha del equipo, notando a simple vista que la luminarias no encendían, por lo que se procedió a medir la salida de tensión del generador, medición en la cual se encontraron en la salida, 3,0VAC por lo cual, se deberá programar una visita para realizar la revisión del sistema de generación del equipo para dar con la causa de la no generación.

Recomendaciones

Se recomienda realizar la instalación de una batería nueva, ya que la que se instalo fue prestada.

Se recomienda realizar servicio de cambio de aceite y filtros, ya que al momento de la medición del aceite, se constato que el mismo cuenta con mucho tiempo de uso luego del ultimo servicio. Esto se comentó al cliente y asegura tener mas de 1 año sin realizarse servicio.

Soporte de imágenes

Imagen 1

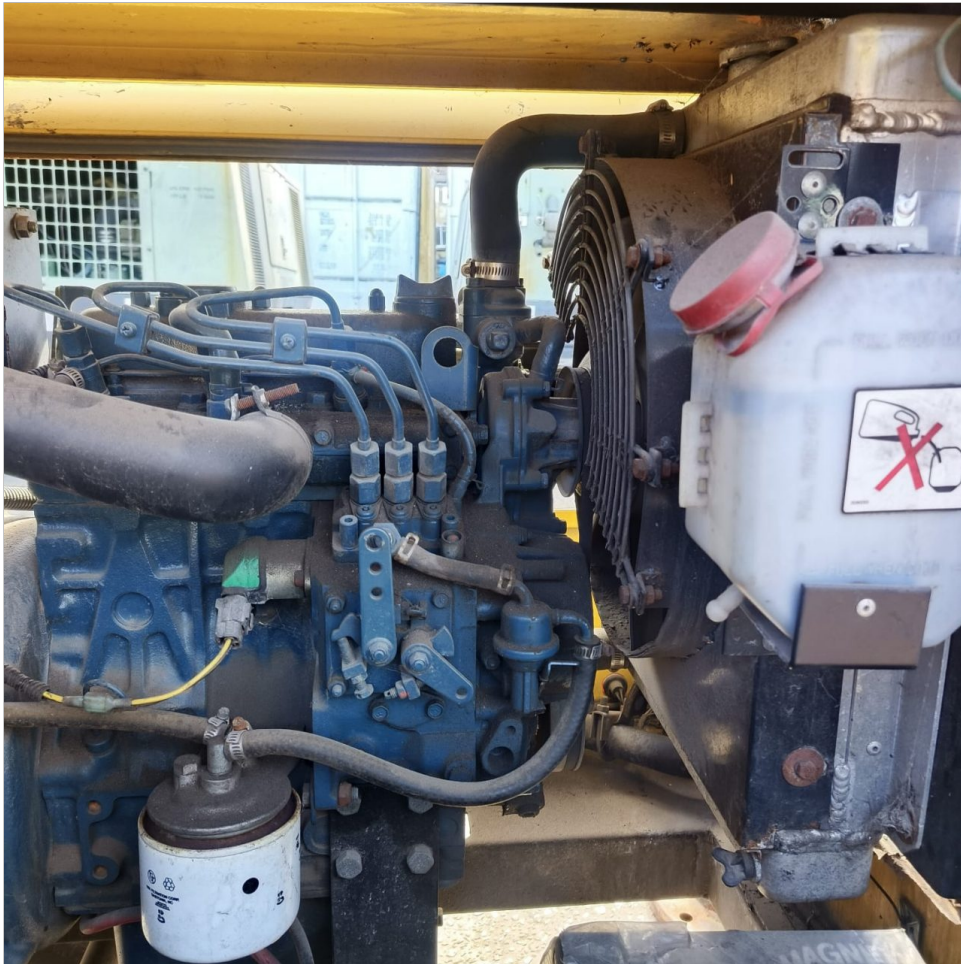


Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Juan Manuel Pugliese	Viaje	07:00	17:00
Rubén Sanchiz	Viaje	07:00	17:00
Juan Manuel Pugliese	Trabajo	07:00	17:00
Rubén Sanchiz	Trabajo	07:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Juan Manuel Pugliese	14/09/2026	AE435WF	72
Rubén Sanchiz	14/09/2026	AE435WF	72

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Juan Manuel Pugliese, Rubén Sanchiz	Juan Manuel Pugliese	Carlos Virue